

Markizolety do okien pionowych VMB

Składam formularz w celu zapytania ofertowego i wyceny produktów

Składam formularz w celu zamówienia produktów

Dane składającego zapytanie ofertowe:

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Dane do faktury (w przypadku zamówienia produktu)

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

NIP:

Dane do wysyłki towaru (jeżeli jest inny niż wyżej)

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FAKRO sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144 a,
- 2) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia zamówienia lub złożenia zapytania ofertowego. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu wykonania powyższych usług. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji tych usług.
- 3) posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,
- 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że jest ono niezbędne do wykonania usług.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz spółki z Grupy FAKRO w celach marketingowych.

TAK **NIE**

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz spółki z Grupy FAKRO informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TAK **NIE**

Uwaga:

Posiadając uzupełniony formularz należy skontaktować się z naszym Doradcą Technicznym lub Dystrybutorem.

Wymiary markizolek pionowych

Wymiar	Okno 1	Okno 2	Okno 3	Okno 4	Okno 5	Okno 6	Okno 7
A* [mm]							
B* [mm]							

UWAGA:

Wymiary A i B zmierzyć w największym miejscu wnęki szpaletowej.

*Zmierzony wymiar A i B należy pomniejszyć o luz montażowy

Parametry markizolek

Typ markizolek							
Typ materiału							
Kolor profili							
Kolor detali tworzywowych							
Kształt kasety							
Kierunek wyprowadzenia przewodu							
Strona wyprowadzenia przewodu							
Dodatkowe elementy zasilania/sterowania							




UWAGA: W celu poprawnego zwymiarowania okien oraz doboru i montażu markizolek przed zamówieniem należy zapoznać się ze szczególnymi przypadkami montażu (patrz strona 4).

A - SZEROKOŚĆ WNĘKI SZPALETOWEJ – SZEROKOŚĆ MARKIZOLEK	
-VMB Z-WAVE -VMB WIFI	Minimalna szerokość A min = 480 mm Maksymalna szerokość A max = 2500 mm
-VMB ELECTRO 230	Minimalna szerokość A min = 570 mm Maksymalna szerokość A max = 2500 mm
-VMB SOLAR	Minimalna szerokość A min = 645 mm Maksymalna szerokość A max = 2500 mm

B - WYSOKOŚĆ WNĘKI SZPALETOWEJ – WYSOKOŚĆ MARKIZOLEK	
-VMB Z-WAVE -VMB SOLAR -VMB ELECTRO 230 -VMB WIFI	Minimalna wysokość B min = 1040 Maksymalna wysokość B max = 3000


TYP MARKIZOLETY	VMB Z-Wave – konieczność dokupienia zasilacza i urządzenia sterującego VMB Solar ** – akumulator w zestawie, konieczność dokupienia urządzenia sterującego VMB Wifi – konieczność dokupienia zasilacza VMB Electro 230 – konieczność dokupienia przełącznika
TYP MATERIAŁU	Tkaniny z 10 % prześwitem: 089, 090, 091 Tkaniny z 1 % prześwitem: 092, 093 Tkaniny z 4 % prześwitem: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 Tkaniny z 0 % prześwitem (transparentne): 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
KOLOR PROFILI	Kolory standard: RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010 Możliwość wykonania profili w dowolnym kolorze. Proszę podać kolor z palety RAL
KOLOR DETALI TWORZYWOWYCH	RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010
KSZTAŁT KASETY	Dostępne kasety: Typ A (owalna), Typ B (prostokątna), Typ C (okrągła) W przypadku wyboru kasety okrągłej markizoleta wyposażona jest w zewnętrzny panel solarny W klapie rewizyjnej markizolety znajduje się otwór, przez który konieczne jest przeprowadzenie przewodu Należy przewidzieć miejsce montażu zewnętrznego panelu solarnego Długość przewodu łączącego panel i markizoletę to 3m
KIERUNEK WYPROWADZENIA PRZEWODU	Do wyboru kierunek: 1, 2, 3, 4, 5***. Istnieje możliwość pozostawienia przewodu w kasecie. Proszę zaznaczyć kierunek 5 (brak wyprowadzenia przewodu, możliwy tylko dla VMB Electro 230)
STRONA WYPROWADZENIA PRZEWODU	Lewa/prawa (patrząc od wewnątrz pomieszczenia)
DODATKOWE ELEMENTY ZASILANIA/STEROWANIA	Dodatkowe elementy zasilania: zasilacz ZZ60, zasilacz ZZ60h, dodatkowy panel ZPV (tylko dla VMB Solar) Dodatkowe elementy sterowania Z-Wave: pilot ZRH12, ZRS24, klawiatura ZRW7 Dodatkowe elementy sterowania Electro 230: przycisk ZKP, ZKN

Poglądowe rysunki do dokonania pomiarów okien pionowych

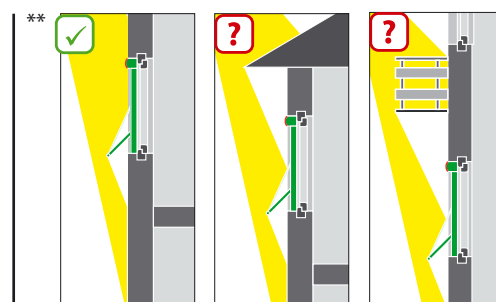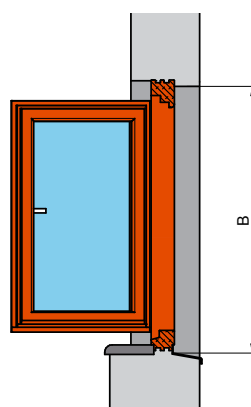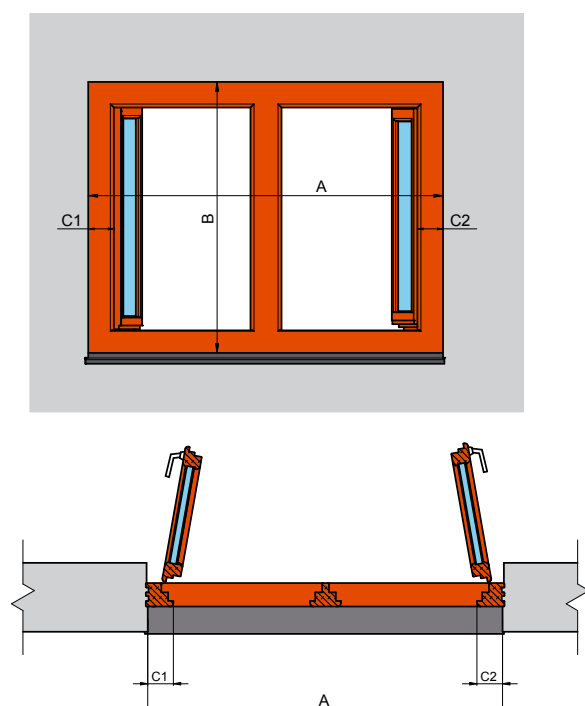

W przypadku montażu markizolety VMB Solar pod balkonami i zadaszeniami konieczne jest dokupienie dodatkowego panelu zasilającego. Markizoleta osłonięta przez balkon lub okap może być sterowana automatycznie inną markizą dachową lub pionową, która wystawiona jest na bezpośrednią ekspozycję słońca.

*** Panel ładuje baterie i pełni rolę czujnika nasłonecznienia

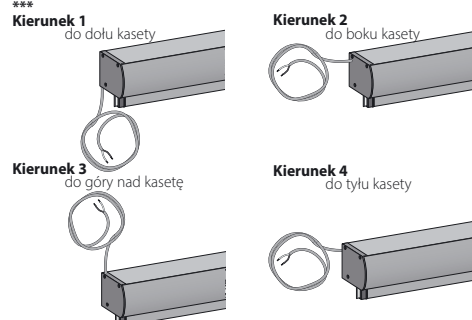

Szczególne warunki montażu

Wymiar	Okno 1	Okno 2	Okno 3	Okno 4	Okno 5	Okno 6	Okno 7
C							
D							
K							
H							

C - SZEROKOŚĆ WIDOCZNEGO ELEMENTU OŚCIEŻNICY W CZĘŚCI BOCZNEJ

VMB Z-WAVE, VMB SOLAR,
VMB WIFI
VMB ELECTRO 230

Dla C1, C2 < 22 montaż tylko do wnęki szpaletowej

D - WYSOKOŚĆ WIDOCZNEGO ELEMENTU OŚCIEŻNICY W CZĘŚCI GÓRNEJ

VMB Z-WAVE, VMB SOLAR,
VMB WIFI
VMB ELECTRO 230

W przypadku D<85 mm kasetę będzie widoczna od wewnątrz pomieszczenia po otwarciu okna

K - GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI SZPALETOWEJ

VMB Z-WAVE, VMB SOLAR,
VMB WIFI
VMB ELECTRO 230




W przypadku wartości K<25 mm montaż markizolety tylko do ościeżnicy

H - ODLEGŁOŚĆ OKAPNIKA OD SZPALETY

VMB Z-WAVE, VMB SOLAR,
VMB WIFI
VMB ELECTRO 230

W przypadku wartości H<42 mm okapnik będzie uniemożliwiał montaż prowadnic

Poglądowe rysunki do dokonania pomiarów okien pionowych - szczególne warunki montażu

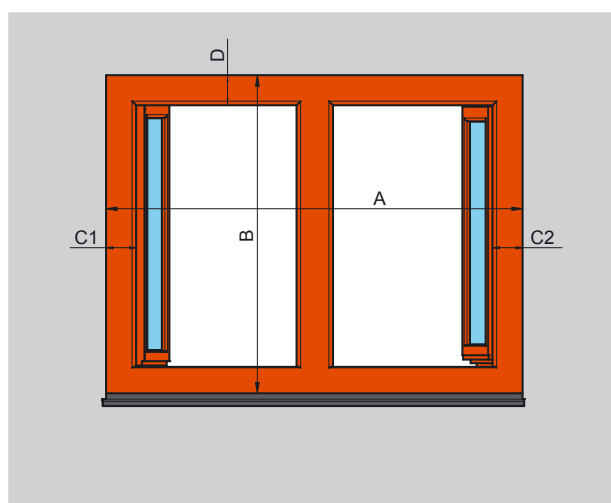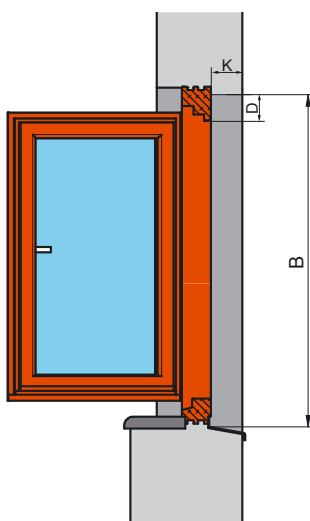


Parametry markizolety

TYPY MATERIAŁÓW

GRUPA I



(materiał z **10%**
prześwitem względnym)



GRUPA II










(materiał z **1%**
prześwitem względnym)



GRUPA III



(materiał z **4%**
prześwitem względnym)



GRUPA IV



(materiał z **0%** prześwitem względnym, transparentny)



KOLORYSTYKA PROFILII

Kolory standard:



RAL 8003

RAL 9010

RAL 7022


RAL 9005

Dowolny kolor z palety RAL*

* W przypadku wyboru profili w dowolnym kolorze RAL (poza standardowymi) wykończenia tworzywowe zostaną dobrane w jednym z kolorów standardowych



WYMIARY SZCZEGÓŁOWE MARKIZOLET

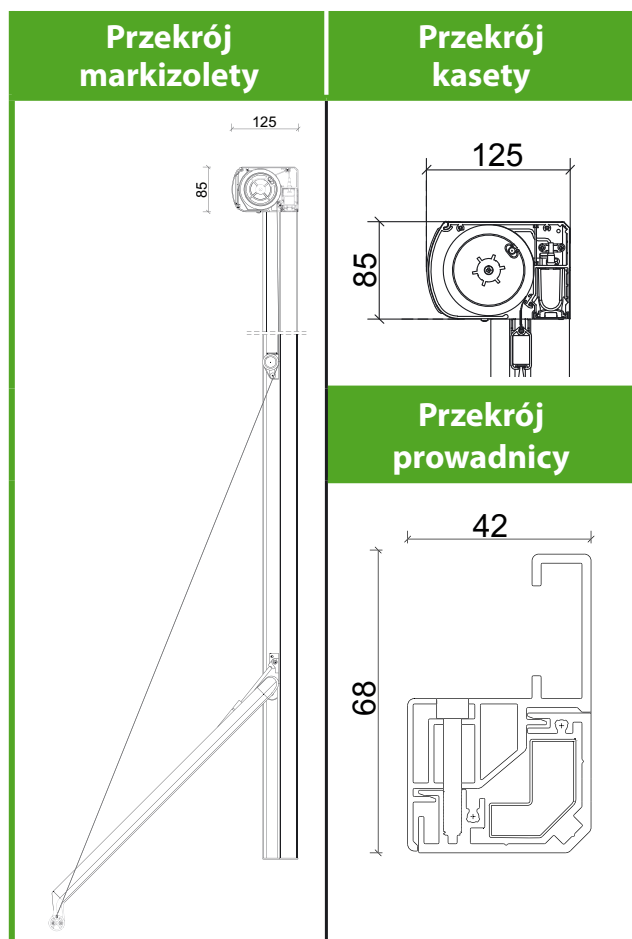

UWAGI:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....